

## İHALE İLANI

### GÜZELYURT KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİ BAŞKANLIĞINDAN

#### 1-İDARENİN

a) **Adı** : Güzelyurt Köylere Hizmet Götürme Birliği  
a) **adresi** : Hükümet konağı, Kat 2 GÜZELYURT


b) **telefon ve faks numarası** : (0 382) 451 2447 Faks: 4512547

c) **elektronik posta adresi (varsa)** : aksaray.guzelyurt@sydv.org.tr

#### 2-İHALE KONUSU MAL ALIMININ

a) **Niteliği,türü ve miktarı** : Yapılacak ihale, mal alımı olup, alınacak malzemeler aşağıda belirtilmiştir. Ayrıca satın alınacak malzemelerin atölyeye kurulumu ve 3 yıl teknik servis hizmeti ihale kapsamı içindedir.

CİNSİ VE NİTELİĞİ	MİKTARI
<b>Seramik fırını (Teknik şartnamesi ilan ekindedir)</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Önden yüklemeli, İç ölçüler Genişlik 60 cm, Derinlik 110 cm, Yükseklik 100 cm,</li><li>Dış ölçüler G- 100 D- 182, Y- 182 cm, , CE Belgeli, 3 yıl garanti, En az 1300 dereceye çıkabilmeli)</li><li>Fırın için dış ölçüler birebir olmalıdır.</li></ul>	1 adet
<b>Deneme fırını (Teknik şartnamesi ilan ekindedir.)</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Tezgah üstü, Fırın 1300 derece ye çıkabilmeli, İç ölçüler: Genişlik:360-Derinlik:400-Yükseklik:440-mm,, Dış Ölçüler:G.560 -D-740-Y-690-mm,, 3 yıl garanti, Fırın için dış ölçüler birebir olmalıdır.</li></ul>	1 adet
<b>Alçı tornası</b> <ul style="list-style-type: none"><li>1,1 KW, Tabla çapı 300 mm, Ayarlanabilir devirli, Üst tabla mdf-lam</li></ul>	1 adet
<b>Sır ve çamur karıştırıcı</b> <ul style="list-style-type: none"><li>200 lt kapasiteli, 1,1 KW, Altı köşeli, vanalı</li></ul>	1 adet
<b>Kompresör</b> <ul style="list-style-type: none"><li>1/8 Hp, 21 L/dk, 1.8 İnç bağıltılı, Maksimum basınç 50 PSI</li></ul>	1 adet
<b>Hassas Terazi</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Paslanmaz, su geçirmez, 0,1 gr hassasiyet</li></ul>	1 adet
<b>Sırlama kabini</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Paslanmaz, galvanizli, 80x60x80 cm ebatlı, Turnetli, Sehpa yüksekliği 80 cm</li></ul>	1 adet
<b>Seramik fırını rafı</b> <ul style="list-style-type: none"><li>1300C'ye dayanıklı</li></ul>	20 adet
<b>Seramik fırını raf ayağı</b>	250 adet
<b>Alçı torna bıçağı</b>	5 adet
<b>Alçı torna bıçak seti</b> <ul style="list-style-type: none"><li>5 parçalı</li></ul>	1 tk.
<b>Sırlama tabancası</b> <ul style="list-style-type: none"><li>0,1 Lt hacimli, Üsstten havneli, Tetik ayarlı, CE belgeli</li></ul>	1 adet
<b>Porselen havan</b> <ul style="list-style-type: none"><li>750 ML hacimli, Dış yüzey sırlanmış porsenlen</li></ul>	1 adet
<b>Sırlama maşası</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Paslanmaz çelikten, Ca 25-30 cm</li></ul>	1 adet
<b>Turnet</b>	5 adet



• Dökme çelik, Masaüstü, 22 cm çaplı, Çelik rulmanlı	
<b>Metal sistre seti</b>	30 adet
• Çelik imalatlı, 8'li paket	
<b>Modelaj seti</b>	30 adet
• 11'li paket	
<b>Fırın eldiveni</b>	1 çift
<i>Yüksek ıstıya dayanıklı,</i>	
<b>Döküm çamuru</b>	2.500 Kg
<b>Şamot çamur</b>	1.250 kg
<b>Kırmızı çamur</b>	250 Kg
<b>Opak sıır</b>	52 Kg
<b>Şeffaf sıır</b>	52 Kg
<b>Renkli sırlar</b>	70 kg
1-Kırmızı 15 kg, Sarı 3 kg, Kobalt mavi 10 kg, Turkuaz 5 kg, Petrol yeşili 5 kg, Kahverengi 2 kg, Mor 5 kg, Turuncu 5 kg, Siyah 10 kg Çimen yeşili 5 kg, Açık mavi 5 kg	
<b>Sır altı boyaları</b>	7 Kg
Kırmızı, Sarı, Kobalt mavi, turkuaz, petrol yeşili, siyah, hepsinden 1'er kg)	
<b>Renklendirici oksitler</b>	16 Kg
<b>Cam suyu(Sodyum Silikat)</b>	10 kg

b) Alım yeri : Aksaray ili, Güzelyurt ilçesi K.H.G.B.birlik merkezi

**İhale Usulü** : 28 Nisan 2007 tarih ve 26506 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanan K.H.G.B.İhale Yönetmeliğinin 18. Maddesi (Açık İhale Usulü)

c) Tekliflerin teslim için son tarihi ve yeri : Köylere Hizmet Götürme Birliği 28/09/2015 Pazartesi günü Saat 14:00

### 3-İHALENİN

a) İhalenin adı : Seramik atölyesi kurulumu için makine ve teçhizat ile diğer seramik ürünleri alımı

b) Yapılacağı yer : Güzelyurt Kaymakamlığı toplantı salonu  
b) Tarihi ve saatı : 28/09/2015 Pazartesi günü saat 14.00'de

### 4-İHALEYE KATILABİLME ŞARTLARI VE İSTENİLEN BELGELER


a) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkârlar odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

b) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,



2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

c) Bu Şartname ekinde yer alan ve idarece formatı hazırlanan ve idari şartnamenin ekindeki teklif mektubu,

ç) Bu Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma uygun geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Saymanlık ya da Muhasebe Müdürlüklerine yatırıldığını gösteren makbuzlar, (Bankaya yatırılacak nakit teminatlar için banka hesap no : TR59 0001 0014 4225 3509 5050 01)

d) **Yeterlik belgeleri**, Fırınlar için apostelli yetki belgesi.

e) Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

f) İsteklinin ortak girişim olması halinde, bu Şartname ekinde yer alan standart forma uygun iş ortaklılığı beyannamesi,<sup>1</sup>

g) Alt yüklenici çalıştırılmasına izin verilmesi halinde, alt yüklenici kullanacak olan isteklinin alt yüklenicilere yaptırmayı düşündüğü işlerin listesi,

ğ) **İş deneyim belgesi** ( İstenilen makine ve techizatın daha önce hangi özel ve tüzel kişiliklere verildiğine dair referans listesi)

**h.) Mesleki ve teknik yeterlige ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:**<sup>2</sup>

Teknik servis hizmeti sunacak personele ait sertifika veya diplomalar.

i-Sosyal güvenlik kurumundan alınmış borcu yoktur yazısı

i-Kayıtlı olduğu vergi dairesinden alınmış borcu yoktur yazısı

j. Benzer iş olarak kabul edilecek işler aşağıda belirtilmiştir:<sup>3</sup>

Her türlü yüksek ıslı makine ve techizatın imalatı ve teknik servis sunumu benzer iş olarak kabul edilecektir.

k. İdari Şartnamenin 10 uncu maddesinin (a), (b), (c), (ç), (d), (e), (f) ve (g) bentlerinde sayılan durumlarda olunmadığına ilişkin taahhüname, (Taahhüname boş olarak dökümanlarla beraber birlik tarafından verilecek, istekliler tarafından doldurulup, imzalandıktan sonra ihale teklif zarfi ile birlikte ihale komisyonuna sunulacaktır.)


l.Konsorsiyum ihaleye katılamaz,

m-.İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir

n.Posta ile gönderilen teklifler dikkate alınmayacaktır.

İlan olunur

Eki : 2 adet teknik şartname

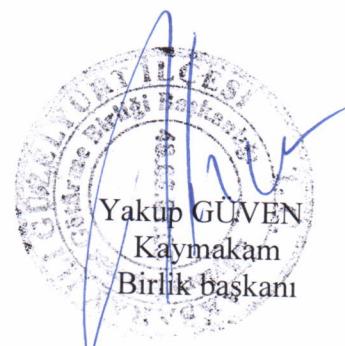

## 60 LİTRE DENEME FIRINI TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Standart olarak tezgâh üstü modeli tipi olmalıdır.
  - Isıtma elemanları her iki tarafta tesis edilmiş olup, koruyucu biçimde oluklar içerisinde konumlandırılmalı olmalıdır.
  - Isıtma sisteminin sessiz çalışmayı sağlamak için SolidStateRelais tipi röleler kullanılmalıdır.
  - Termal aygit Tip S modeli kullanılmalıdır.
  - Düşük dış ısı derecelerine sahip olabilmek için çift katlı izole board kullanılmalıdır.
  - Zorunlu elektrik ayırma özellikle kapak temas şalteri bulunmalıdır.
  - Fırın haznesinde hafif ateş tuğlaları ile yalıtım donanımı ve düşük elektrik tüketimi için özel arka kısım tecrit donanımına sahip olmalıdır.
  - Fırının iç kısmı tamamen tuğladan örülü olmalı elyaf kullanılmamalıdır.
  - Fırının iç tuğlaları sıvanmış olmamalı sıkıştırılmış olarak döşenmelidir.
  - Gövde saçları değerli ve biçimlendirilmiş olan paslanmaz çelik sacdan imal edilmiş olmalıdır.
  - Kısa soğuma süreleri için kademesiz olarak ayarlanabilen hava besleme ve tahliye sistemine sahip olmalıdır.
  - GS Güvenlik işareteti CE firm üzerinde bulunmalıdır.
- Fırın 1300 derece ye çıkabilecektir.**
- **İç ölçüler: Genişlik:360-Derinlik:400-Yükseklik:440-mm olmalıdır**
  - **Dış Ölçüler:G.560 –D-740-Y-690-mm olmalıdır.**
  - **Fırın için dış ölçüler birebir olmalıdır.**
  - **Fırın için berebir görüntüye sahip**
  - **İki faz arası ısıtma:3,6 Kw-monofaze Elektrik ile çalışabilmelidir.**
  - **Fırına ait kontrol paneli 3 program olmalı ve dokuz adım ilerleme yapabilmelidir.**
  - **Fırın ithal ise aposelli yetki belgesi ibraz edilmelidir.**
  - **3 yıl garantiili olmalı Türkçe olarak kullanım kılavuzu ve elektrik şeması fırınla birlikte verilmelidir.**



## 660 LİTRE SERAMİK PORSELEN FIRINI TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Beş taraftan ısıtmalı olmalıdır.(Yan duvarlar, arka duvar taban ve ön kapak )
- Isıtıcılar elementler taşıyıcı borular üzerinde konumlandırılmalı olmalıdır.
- Isıtma elemanları donanımı, uzun ömür sağlama için optimal düzeyde tel kalınlığı ve uzunluğu.
- Optimal düzeyde ısı derecesi eşitliğinin sağlanması için ısıtıcı elemanlar özel olarak konumlandırılmalı olmalıdır.
- Taban ısıtma sistemi düz istif parçası donanımlı olup SIC plakaları örtüsü tarafından korunmalıdır.
- Yarı iletken tipi röle donanımlı ısıtma sistemi sayesinde sessiz çalışması sağlanmalıdır.
- Termal aygit Tip S kullanılmalıdır.
- Zorunlu ayırma özellikli kapak temas şalteri bulunmalıdır.
- Fırın haznesinde hafif ateş tuğlaları ile yalıtılm donanımı ve düşük elektrik tüketimi için özel arka kışım tecrit donanımı olmalıdır.
- Kubbe şeklinde örülülmüş olan ve kendi kendini taşıyan tıhrib edilemez nitelikte tavan konstrüksiyonu olmalıdır.
- Gövde kısmı çift katlı olarak imal edilmiş olup, yan sacları paslanmaz çelik malzemeden imal edilmiş olmalıdır.
- Sağlam çift katmanlı ve yıpranmaz özellikli tecrit donanımlı fırının iç kısmı tamamen tuğadan imal edilmeli elyaf kullanılmamalıdır.
- Ön kapak kısmına ayarlanabilir ve asma kilit ile kilitlenebilir durumda olmalıdır.
- Gövde üzerinde uzun ömürlü ve çevre dostu toz boyası kullanılmalıdır.
- Kademesiz olarak ayarlanabilen hava besleme yeri olmalıdır.
- Fırın iç kısmının iyi hava dönüşümünün sağlanması için hava tahliye yeri kapak ortasında konumlandırılmıştır olmalıdır.
- GS Güvenlik işaretini CE fırın üzerinde olmalıdır.
- 3 yıl garanti olmalıdır.
- Malzeme ithal ise aposelli yetki belgesi ibraz edilmelidir.
- Teslim edilecek malzemeye ait fotoğraf ve katalog ibraz edilmelidir.
- İç ölçüler: Genişlik 60 cm Derinlik 110 cm- yükseklik-100 cm olmalıdır.
- Dış ölçüler: Genişlik -100cm x-Derinlik182 cm x- yükseklik 182 cm olmalıdır.
- (Fırının konumlanacağı yer bakımından dış ölçüler birebir aynı olmalıdır.
- Elektrik bağlantı değerleri 3 fazlı 40.0 kW güç olmalıdır.
- Fırının 1300 dereceye kadar çıkabilme özelliği olmalıdır.
- Fırına ait kontrol panelinin dijital olmalı 3 program kapasiteli dokuz adım ilerleme yapabilmelidir.
- Fırına ait kontrol panelinin fırının gövdesine monte edilmiş olmalıdır.
- Fırına ait Türkçe kullanım kılavuzu ve fırına ait elektrik şeması fırınla beraber verilmelidir.

